
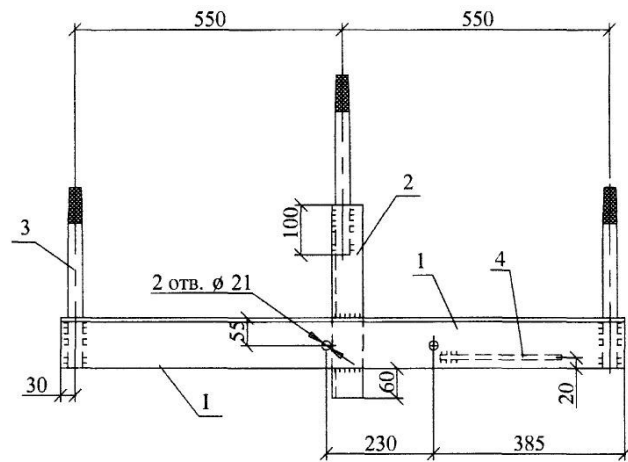
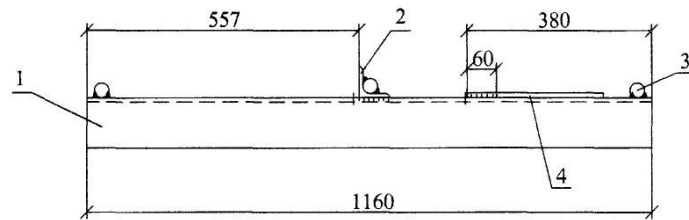
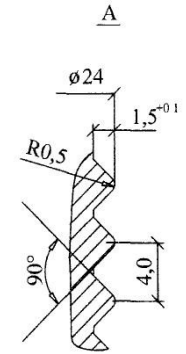


Поз.3



Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 6\text{мм}$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8, L=1160	1	14,2	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х63х5, L=385	1	1,85	
3	ГОСТ 2590-88	Круг 30, L=360	3	2,0	
4	ГОСТ 2590-88	Заземляющий проводник, Круг 10, L=250	1	0,16	

27.0002-16

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Траверса ТМ51	Стадия	Масса	Масштаб
							Р	22,3	1:10
							Лист	Листов	1
Н. контр.	Амелина						Филиал ОАО		
Пров.	Гореленко						"НТЦ электроэнергетики"-		
Разраб.	Смирнова						РОСЭП		