
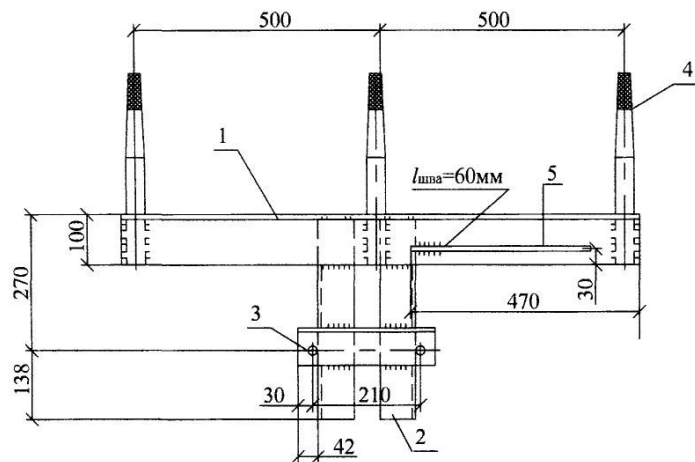


Поз. 3

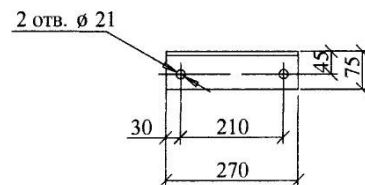

Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 8\text{ мм}$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чение
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x8, L=1060	1	13,0	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x75x8, L=400	2	3,6	
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x75x8, L=270	1	2,45	
4	ГОСТ 2590-88	Круг 38, L=380	3	3,4	
5	ГОСТ 2590-88	Заземляющий проводник, Круг 10, L=360	1	0,3	

						27.0002-29			
						Траверса ТМ64	Стадия	Масса	Масштаб
							Р	30,0	1:10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Н. контр.	Амелина						Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" РОСЭП		
Пров.	Гореленко								
Разраб.	Смирнова								

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №